


VALUTAZIONE LABORATORI PROFESSIONALI

A.A. 2022/2023

LABORATORI		POS	NEG
1	1° ANNO - "Laboratorio di Base"	97,7%	2,3%
2	2° anno - "Sala settoria"	98,6%	1,4%
3	3° anno - "Biologia molecolare"	88,9%	11,1%
4			
media complessiva		95,1%	4,9%

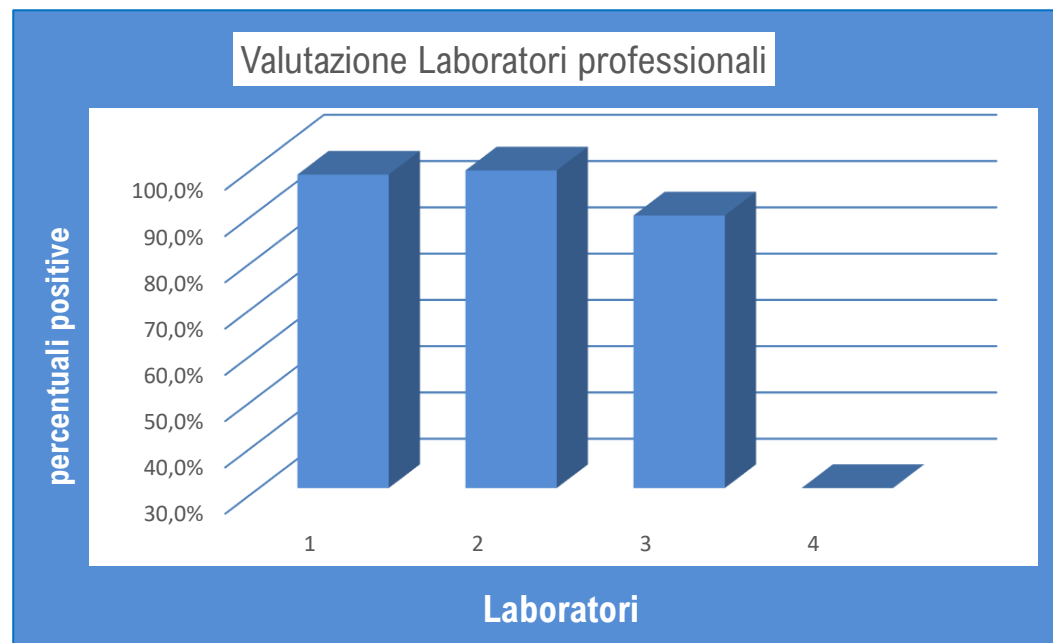

		POS	NEG	POS%	NEG%
a	Le attività di laboratorio ti sono sembrate coerenti con gli obiettivi di tirocinio da perseguire per il tuo anno di corso?	48	1	98,0%	2,0%
b	Il tempo dedicato alla attività di laboratorio ti è sembrato sufficiente per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati?	46	3	93,9%	6,1%
c	Le competenze teoriche precedentemente acquisite ti sono sembrate sufficienti a comprendere e realizzare le procedure richieste dall'attività di laboratorio?	46	3	93,9%	6,1%
d	L'interazione relazionale con la Guida di Laboratorio assegnata è stata positiva?	49		100,0%	
e	L'attività svolta dalla Guida di Laboratorio ti ha permesso di apprendere ed applicare le procedure previste dalla attività di laboratorio?	48	1	98,0%	2,0%
f	La preparazione/professionalità della Guida di Laboratorio a te assegnata ti ha permesso di raggiungere il grado di autonomia necessario ad affrontare il tirocinio previsto per il tuo anno di corso?	44	5	89,8%	10,2%
g	In caso di difficoltà nella comprensione o realizzazione delle procedure richieste dall'attività di laboratorio il supporto della Guida ti ha permesso di superarle?	48	1	98,0%	2,0%
h	La formazione ricevuta ha soddisfatto la tua attesa?	49		100,0%	

--	--	--	--	--